




LABOREX 2000



Laboratorul central de încercări și analize

LABOREX 2000 SRL

București, str. Constantin Disescu nr. 27A, sector 1, E-mail: office@laborex.ro
Tel./Fax: 021/352.25.68, 021/260.11.14; 0723/200.500, 0724/567.793

LABOREX 2000



**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ELECTRICE,
ENERGETICE ȘI DE ELECTROSECURITATE**

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr 21010 / 10.10.2019

- Produsul : **Tub PVC T008 Ø 40mm**

- Principalele caracteristici : diametru = 40mm
lungime = 3m

- Identificare produs :
 - fabricatie : Romania
 - serie:
 - client PIPEPLAST SRL
 - (nume, adresa) SIMNICU DE SUS, jud. Dolj, SIMNICU DE SUS, SAT ALBESTI,
 - nr. de inreg. a comenzii : 1802 / 27.09.2019

- Cantitatea prelevata de catre SABIN CULCEA

- Incercari solicitate: Incercari de electrosecuritate partiale

- Standarde (documente normative) ce stau la baza incercarii : SR EN 61386-1:2009 si SR EN 61386-21:2004 + A11:2011, puncte din standard : , 10.2, 10.3, 10.8, 11.3, 12.1


- Concluzii : Produsul s-a incercat conform standardelor mentionate, rezultatele masuratorilor fiind prezentate in anexa.

- Observatii : Rezultatele se refera numai la produsele incercate. Comercializarea produselor care nu sunt identice cu cel pentru care s-a emis prezentul raport de incercari se face pe propria raspundere a beneficiarului raportului de incercari.

- Incercari efectuate de : Ing. SORIN ACHIMESCU in perioada 27.09.2019-10.10.2019 la laborator

Responsabil incercare,
Ing. SORIN ACHIMESCU

Aprobat,
Director general,
Ing. Cristian Stanoiu

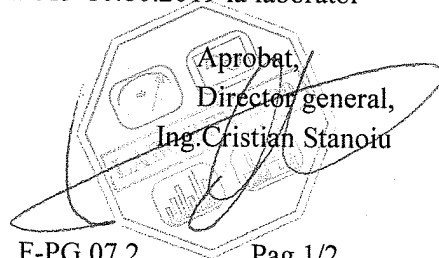

Anexa 1 la Raportul de incercari nr.: 21010 / 10.10.2019

Rezultatele incercarilor :

Conditii de mediu ambiant : - temperatura : 24 °C - tensiunea retelei : 229.6 Vca
- umiditatea : 50.3 % - frecventa retelei : 50 Hz

Rezultatele incercarilor conform : SR EN 61386-1:2009 si SR EN 61386-21:2004 + A11:2011 sunt :

Pct.din standard	Denumirea incercarii <UM>	Valoarea masurata	Observatii
* 10.2	Comprimarea <%>	3.7% dupa 60s	se aplica o forta de 320 N pt. clasificare 2 light timp de 60 S, se masoara deformarea
* 10.3	Inercarea de impact	conform standard	Pt.clasificare 2 light, 12 esantioane de test se supun la un impact de 1kg de la 100mm
* 12.1	Rezistenta la propagarea flacarii	conform standard	3 esantioane supuse la flacara de 750 gr.C timpde 25s pt. clasificare 2 Light
* 10.8	Incarcarea la suspendare	conform standard	pt. clasificare 2 light, se aplica 30N timp de 48h
* 11.3	Masurare curent de scurgere si incercarea rigiditatii dielectrice <mA>	< 1	Rigiditatea dielectrica a fost testata cu statia de strapungere la 2000V
* 11.3	Rezistenta de izolatie <Mohmi>	> 300	

* incercari efectuate in regim neacreditat

*** sfarsit document ***

Responsabil de incercare
Ing. SORIN ACHIMESCU



Verificat si Aprobat :
Director general
Ing. Cristian Stanoliu

