



RUBINETTI A SFERA "EOLO NO FROST" ROBINET CU SFERA "EOLO NO FROST"

Art.2511B

Rubinetto a sfera NO FROST PN 16 con portagomma, attacco maschio UNI ISO 228, con leve blu in alluminio.

NO FROST PN 16 robinet cu bilă și portfurtun UNI ISO 228 atac masculin, cu maneta albastră în Aluminiu.

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, olii vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Se adaptează la orice tip de instalații sanitare interne și externe, aplicații industriale și agricole, încălzire sanitară, aer comprimat, diverse uleiuri, produse petroliere, în general, cu orice lichid necoroziv



NO FROST

ANTI-LEGIONELLA

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 120 °C
 Temperatura min di esercizio: -20°C (*)
 Pressione max di esercizio: Vedere tabella dimensioni
 Filettature: maschio ISO 228

Specificatii

Temperatura maximă de funcționare: 120°C
 Temperatura minimă de funcționare: -20°C (*)
 Presiunea maximă de funcționare: Vezi tabelul de dimensiuni
 Fir: Masculin ISO 228


(*) purché l'impianto sia svuotato a valle e a monte del rubinetto /
 atât timp cât sistemul este golit în aval și în amonte de

In caso di ghiaccio, raccomandiamo di drenare l'installazione aprendo e chiudendo il rubinetto più volte.
 Sugeriamo inoltre di coibentare tubi e rubinetto per evitare rischi

În caz de gheață, vă recomandăm drenarea instalației deschiderea și închiderea robinetului de mai multe ori.
 De asemenea, vă sugerăm să izoleze conductii și a robinetului pentru a evita riscurile

LA SPECIALE SFERA EVITA IL RISTAGNO DI LIQUIDO E LA FORMAZIONE DI GHIACCIO

SFERA SPECIALĂ EVITĂ STAGNAREA LICHIDULUI ȘI FORMAREA GHEȚII

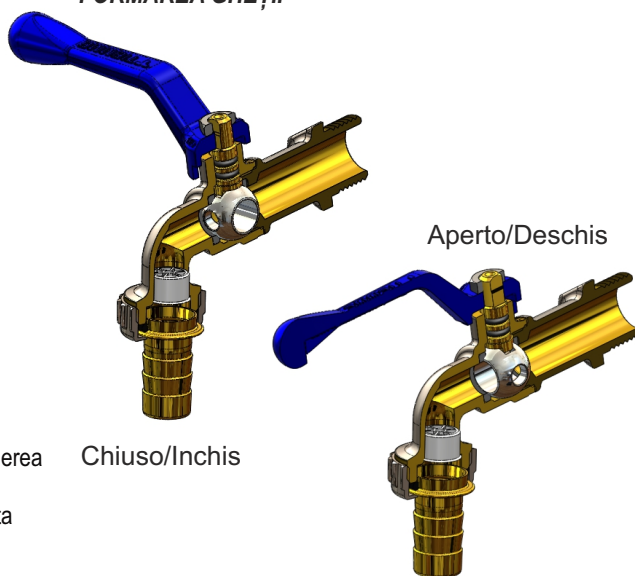

Chiuso/Inchis

Aperto/Deschis

Descrizione	Materiale	Trattamento	Descrierea	Material	Tratament
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Nichelato	Corpul	Alamă CW617N - EN12165	Nichelat
Sfera	Ottone CW617N - EN12164	Cromato	Sfera	Alamă CW617N - EN12164	Chrome
Stelo	Ottone CW617N - EN12164	Nichelato	Axul	Alamă CW617N - EN12164	Nichelat
O-rings	Gomma nitrilica NBR	-	Inele O-ring	Cauciuc nitrilic NBR	-
Guarnizione piana	Gomma nitrilica NBR	-	Garnitură plată	Cauciuc nitrilic NBR	-
Guarnizioni laterali	P.T.F.E.	-	Sigillii laterale	P.T.F.E.	-
Leva	Alluminio	Verniciato	Aluminiu	Aluminiu	Vopsit
Dado	Acciaio	Zincato	Pârghie	Oțel	Galvanizat
Ghiera	Ottone CW617N - EN12165	Nichelato	Piuliță	Alamă CW617N - EN12165	Nichelat
Portagomma	Ottone CW617N - EN12165	-	Inel	Alamă CW617N - EN12165	-
Rompigetto	Polietilene	-	Furtun	Polietilenă	-

Certificazioni Certificari



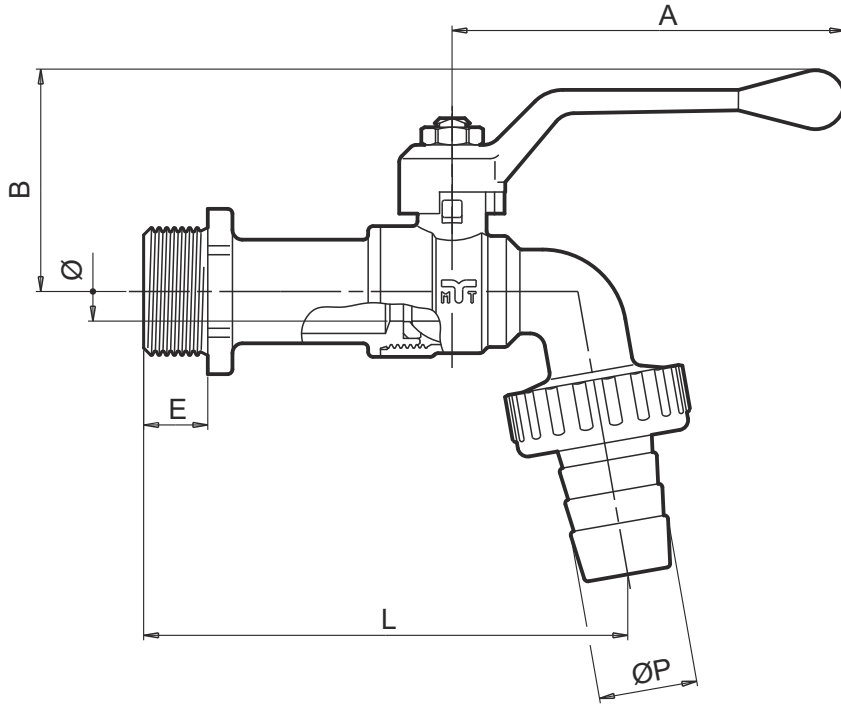


Tabella dimensioni
Tabel dimensiune

Size	Ø (DN)	A	B	ØP	E	L	PN
1/2"	10	85	34	14,7	15	89,5	16
3/4"	12	85	47,5	20	13	98	16

Diagramma pressione / temperatura
Diagrama presiune/temperatură


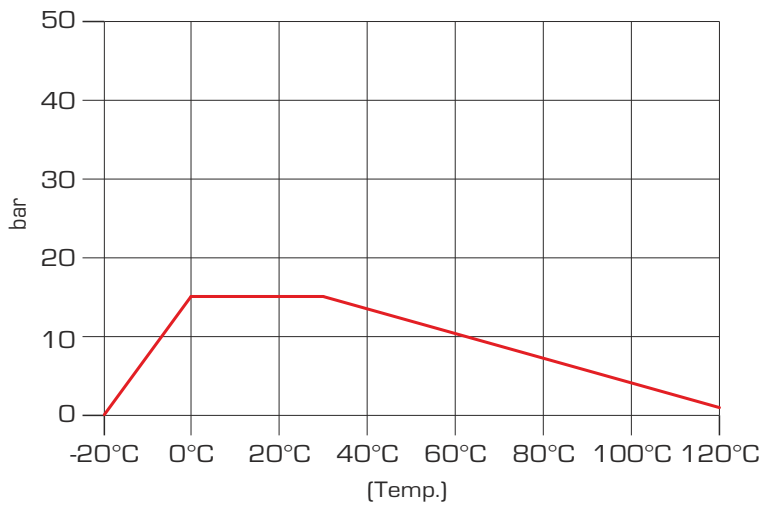


Diagramma portata/perdita di carico
Diagramă pierdere flux/sarcină



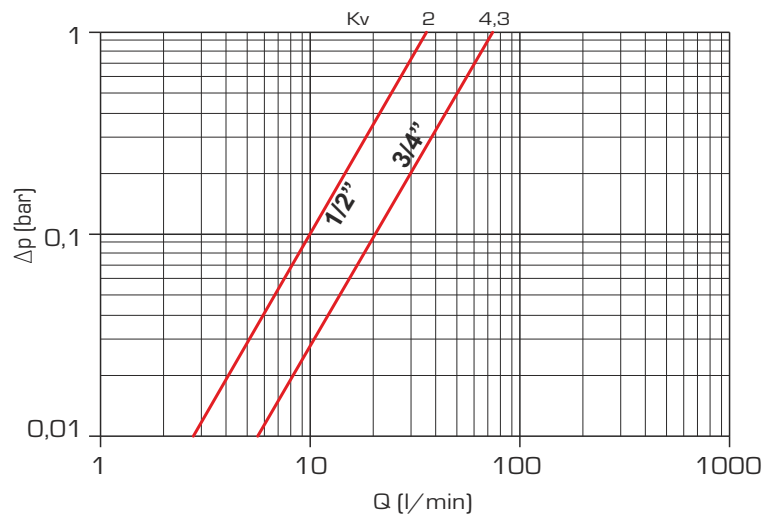

Istruzioni per l'installazione Instrucțiuni de instalare

Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione (orizzontale, verticale, ...) purché siano visibili, accessibili e le operazioni di manovra possano essere facilmente eseguite fino alla completa chiusura e/o apertura.

Salvo diversamente indicato la chiusura della valvola avviene in senso orario e l'apertura in senso anti-orario.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l'apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la corretta tenuta ed il buon funzionamento.

Le operazioni di collegamento tra la valvola e la raccorderia di connessione all'impianto devono essere eseguite con attrezzature idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti alla valvola od ai raccordi.

Ad installazione completata è necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

La valvola non va tenuta in posizione intermedia per lunghi periodi onde evitare danneggiamenti degli organi di tenuta della valvola stessa.

In caso di lunga inattività della valvola è possibile che la manovrabilità risulti difficile pertanto si rende necessario l'utilizzo di "leve lunghe" per facilitarne l'apertura e/o chiusura.

Per mantenere la valvola ed i relativi organi di tenuta in buone condizioni e suggerito installare un filtro per la raccolta di eventuali impurità a monte della valvola.

Tiemme Raccorderie SpA declina ogni responsabilità in caso di guasti e/o incidenti qualora l'installazione non sia stata realizzata in conformità con le norme tecniche e scientifiche in vigore ed in conformità a manuali, cataloghi e/o relative disposizioni tecniche indicate da Tiemme Raccorderie SpA.

Per qualsiasi ulteriore informazioni rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME SpA.

Robinetii pot fi montati în orice poziție (orizontală, verticală, ...) atât timp cât sunt vizibili, accesibili și se poate efectua cu ușurință manevrele de complet închis și/sau deschis.

Cu excepția cazului în care se indică altfel, robinetul este închis în sensul acelor de ceasornic și deschis în sens invers acelor de ceasornic.

Direcția de asamblare a robinetului în ceea ce privește debitul circuitului este indiferentă dacă nu se specifică altfel prin aplicarea de marcaje specifice (de obicei săgeți) pe corpul acestuia.

Sistemul/ instalatia , trebuie proiectata și fabricata astfel încât să se evite deteriorarea robinetului și să se prevină etanșarea corespunzătoare, precum și buna funcționare.

Operațiunile de conectare între robinet și racordarea la sistem trebuie efectuate cu echipamente potrivite. Cuplul de strângere trebuie să fie astfel încât să asigure sigiliul corect, fără a deteriora robinetul

După finalizarea instalației, este necesar să se efectueze verificarea etanșeității în conformitate cu standardele tehnice și/sau legile aplicabile în țara de utilizare.

Robinetul nu trebuie ținută într-o poziție intermediară pentru perioade lungi de timp, pentru a evita deteriorarea elementelor de etanșare ale acestuia
În caz de inactivitate lungă a robinetului, este posibil ca manevrabilitatea să fie dificilă, prin urmare, este necesar să se utilizeze periodic ,pentru a facilita deschiderea și/sau închiderea acestuia

Pentru a menține robinetul și dispozitivele sale de etanșare în stare bună , sugerat să instalați si un filtru de impurități în amonte Tiemme Raccorderie SpA își declină orice responsabilitate în caz de defecțiuni și/sau accidente dacă instalația nu a fost efectuată în respectarea standardelor tehnice și științifice în vigoare și în conformitate cu manualele, cataloagele și/sau dispozițiile tehnice aferente indicate de Tiemme Raccorderie SpA.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați distribuitorii autorizați sau direct la TIEMME SpA.

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com